
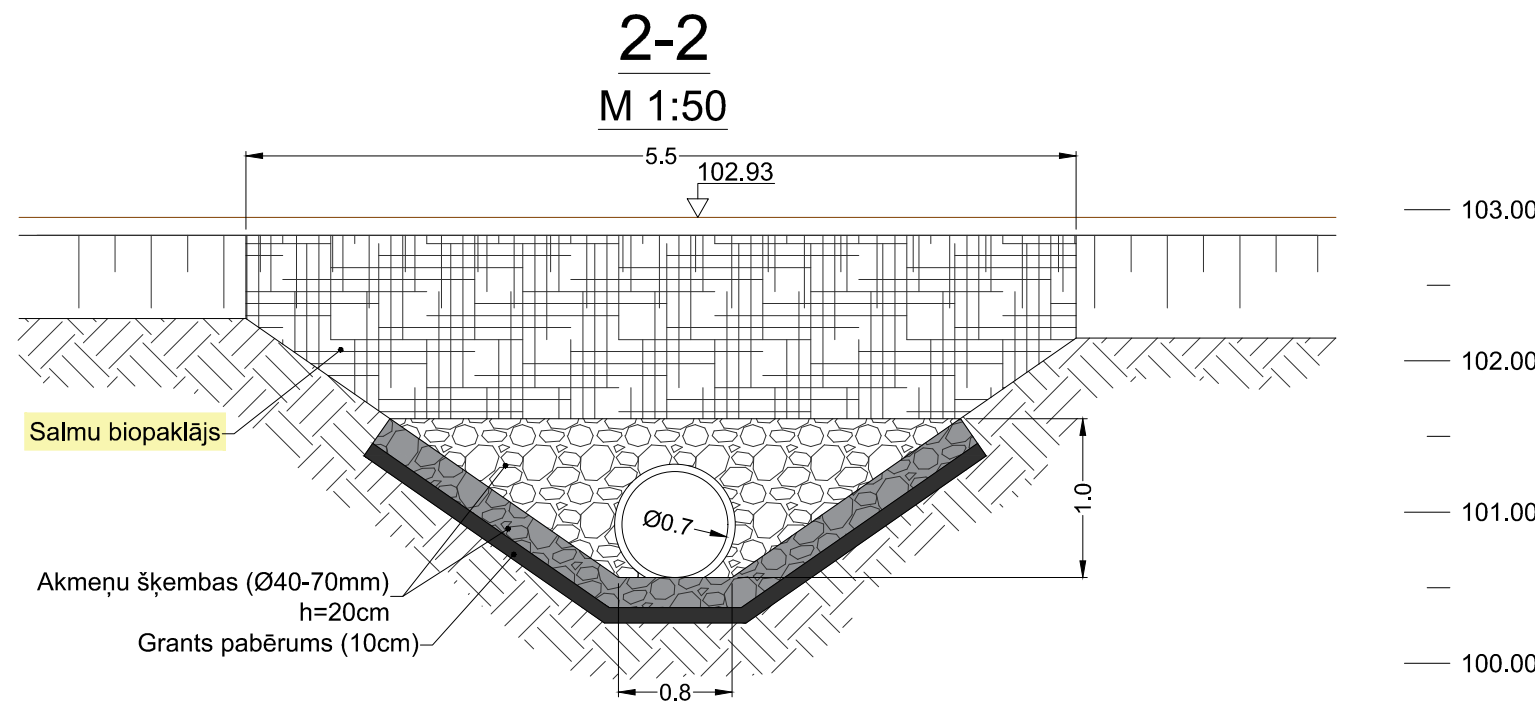
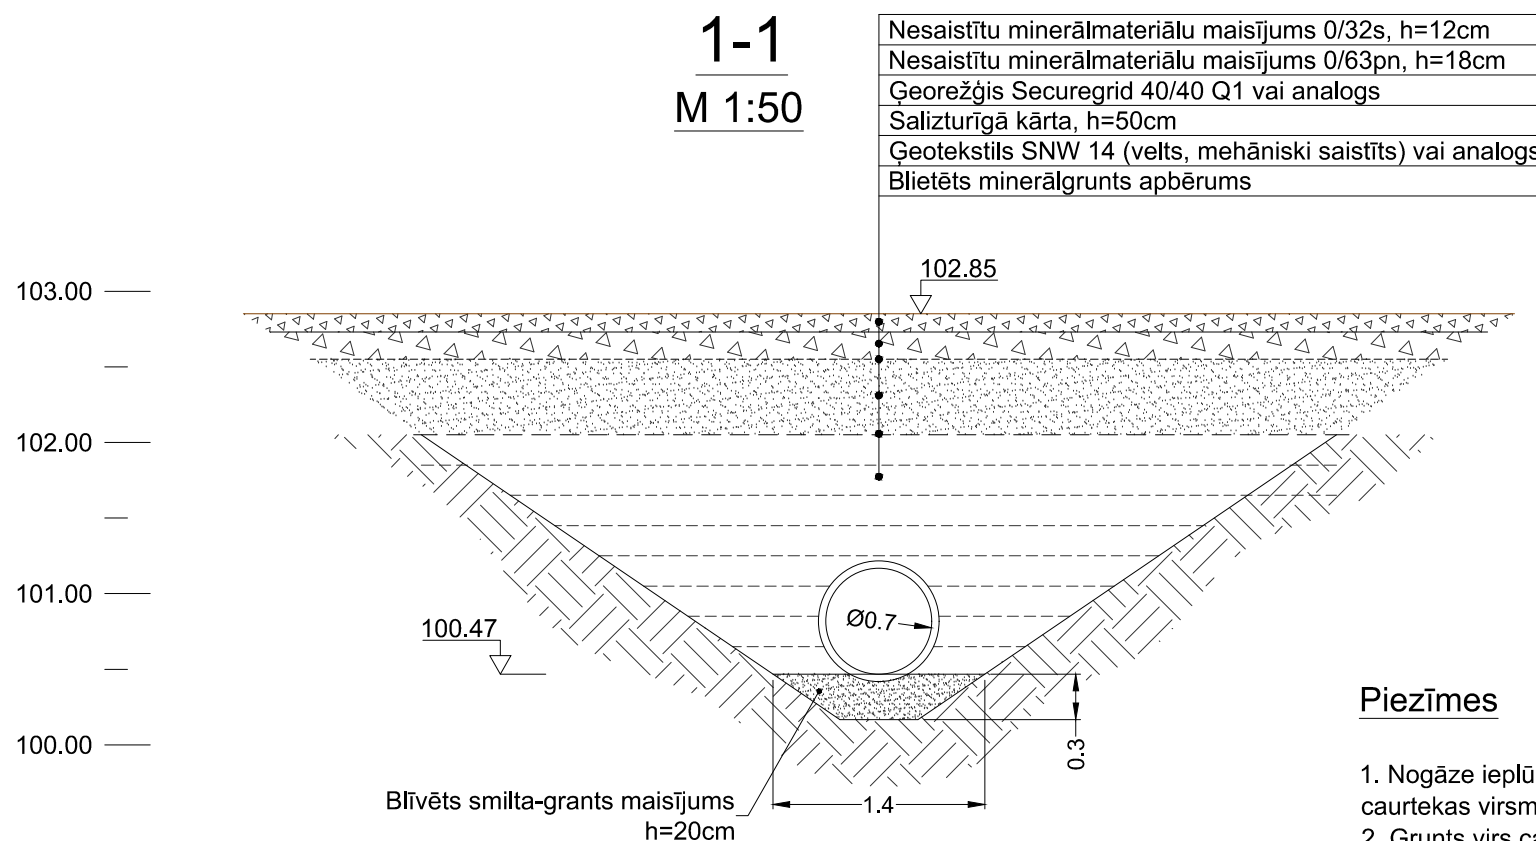


# GRIEZUMS B-B PA CAURTEKAS ASI

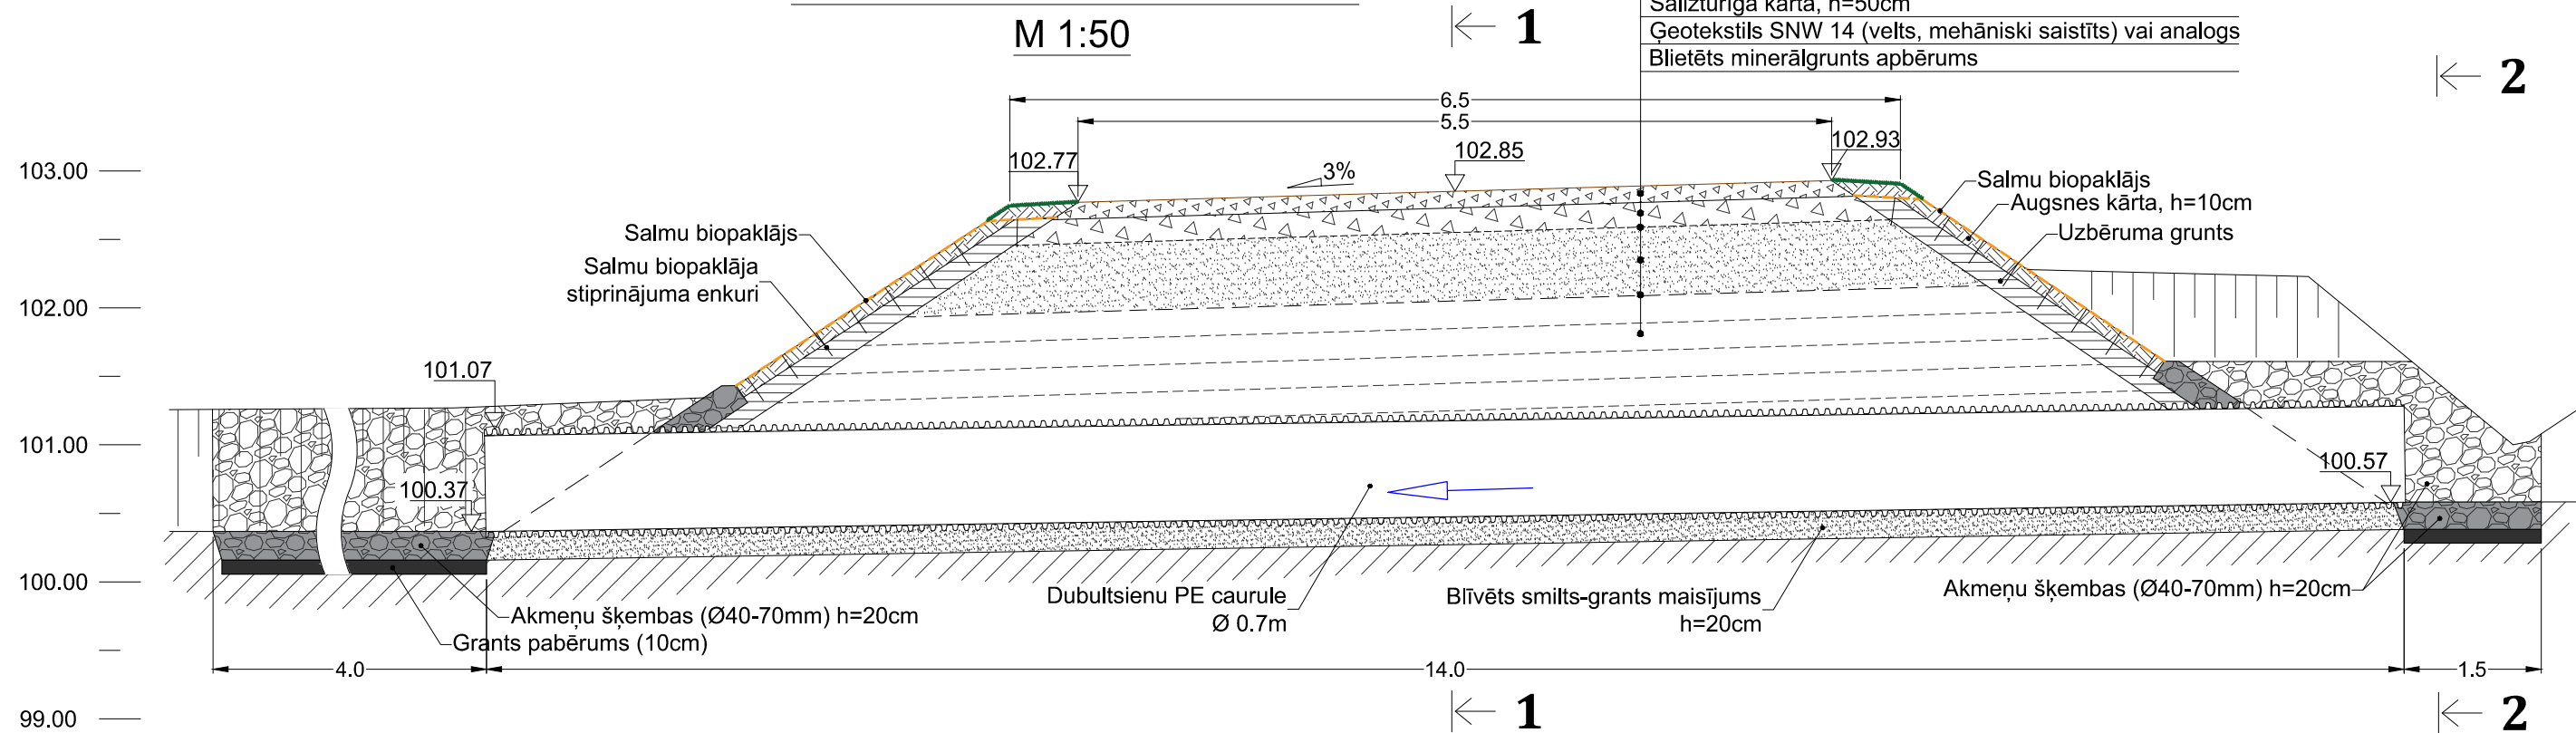

## Piezīmes

- Nogāze ieplūdes un izplūdes posmā nostiprināma 0,3m augstāk par caurtekas virsmas atzīmi.
- Grunts virs caurtekas obligāti blīvējama pa 20-30 cm bieziem slāņiem.
- Nostiprinājumu šķembu bērumu pieļaujams aizstāt ar akmeņu bruģi (Ø 120-200 mm)
- Visi izmēri ir doti metros.

Projektētājs:				Pasūtītājs:			
<b>JOE</b> ARHITEKTŪRA PROJEKTESANA A: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007, T: (+371) 24555005 E: info@sijsioe.lv, W: www.sijsioe.lv Reģ.nr. 43603067147; BK Nr.12065				Auces novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009116331 Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads, LV-3708			
				Cēļa Nr.618 "V1117-Losbergi-(Kokmuiža-Lielauce)" (km 0.000-0.750), Vītiņu pagastā, Auces novadā, pārbūve			
DT daļas vadītāja	A. Šulgins		26.04.2017	Rasējumi	Proj. stad.	Lapas Nr.	Lapu sk.
Rasēja	Ģ. Šteins		26.04.2017	Būve-1 griezumī	BP	DT-02	1
Pārbaudīja	J. Liepiņš-Smelters		26.04.2017		04.2017	Pasūt. Nr. 6-37/2017-040	M 1:50