
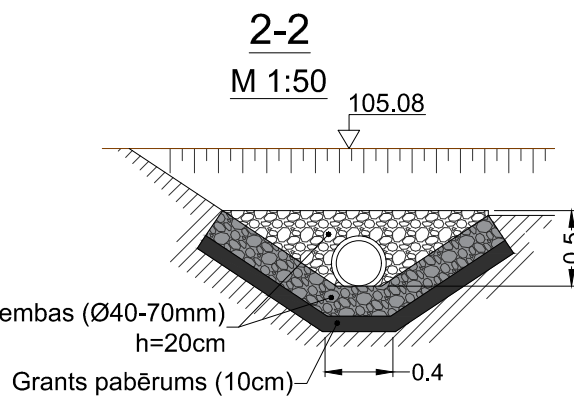
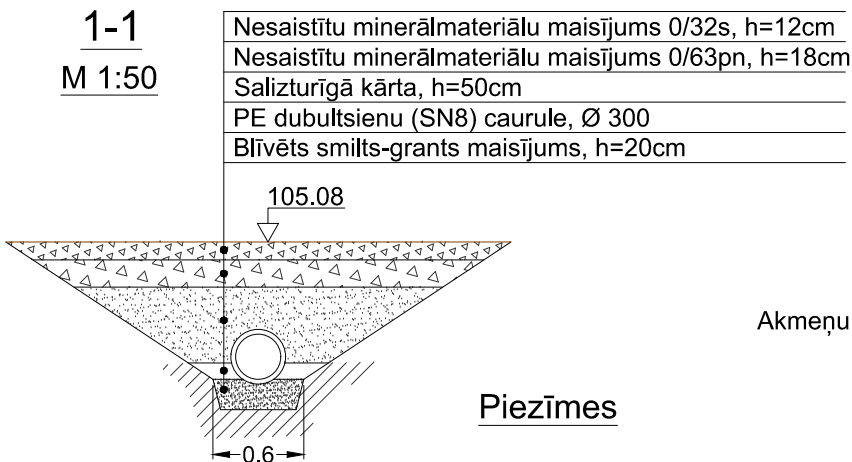


Projekētājs:				Pasūtītājs:			
JOE ARHITEKTŪRA PROJEKTEŠANA A: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007, T: (+371) 24555005 E: info@joe.lv, W: www.joe.lv Reģ.nr. 43803067147, BK Nr. 12065				Auces novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009116331 Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads, LV-3708			
DT daļas vadītāja	A. Šulgins	26.04.2017		Rasējumi	Proj. stad.	Lapas Nr.	Lapu sk.
Rasēja	Ģ. Šteins	26.04.2017			BP	DT-03	1
Pārbaudīja	J. Liepiņš-Smelters	26.04.2017		Būve-2 griezumumi	04.2017	Pasūt. Nr. 6-37/2017-040	M 1:50

GRIEZUMSPA CAURTEKAS ASI ← 1

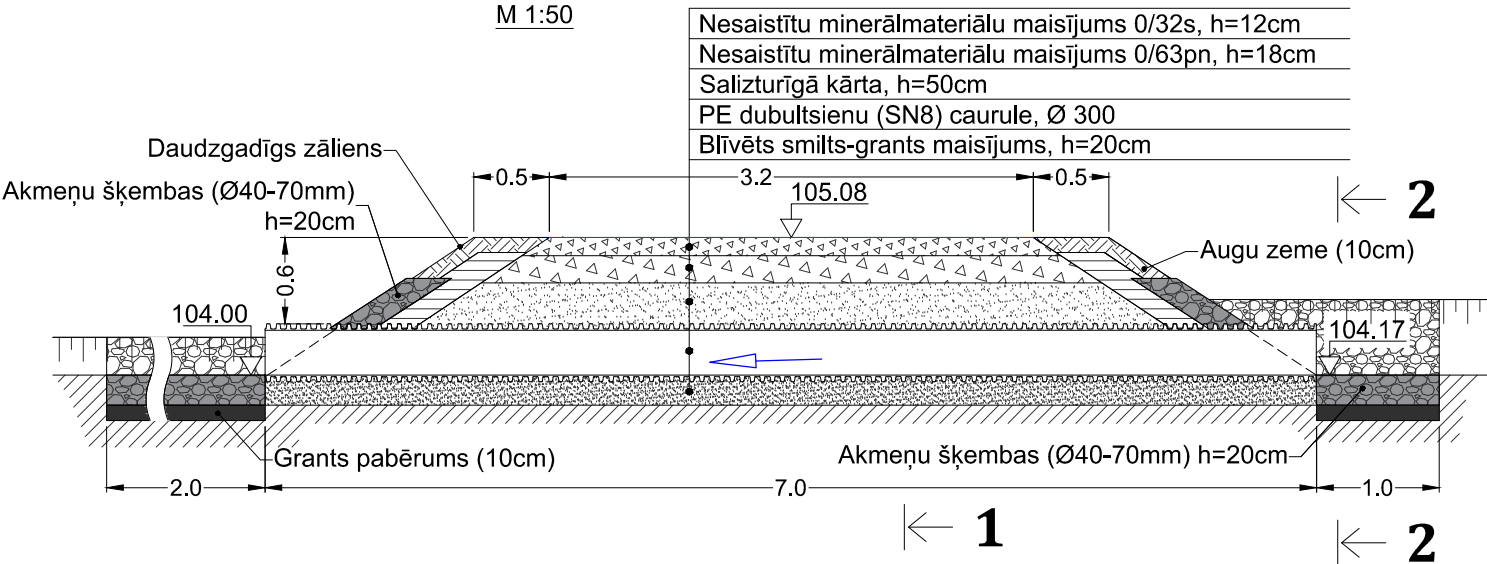

Piezīmes

1. Nogāze ieplūdes un izplūdes posmā nostiprināma 0,3m augstāk par caurtekas virsmas atzīmi.
2. Grunts virs caurtekas obligāti blīvējama pa 20-30 cm bieziem slāņiem.
3. Nostiprinājumu šķembu bērumu pieļaujams aizstāt ar akmeņu bruģi (Ø 120-200 mm)
4. Visi izmēri ir doti metros.